

10 96152 199-05

ТЕРМОМЕТР ТМ221

зав. №

160305

(вариант)

ПАСПОРТ БЫ2.821.221 ПС

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Сопротивление элемента чувствительного при 0°C 100,07 Ом, гр. 6

1.2. Градуировочная характеристика термометра:

Температура, °C	Сопротивление, Ом	Температура, °C	Сопротивление, Ом
<u>-50</u>	<u>78,93</u>		
<u>0</u>	<u>100,10</u>		
<u>20</u>	<u>108,57</u>		
<u>50</u>	<u>121,27</u>		
<u>100</u>	<u>142,44</u>		
<u>150</u>	<u>163,61</u>		
<u>200</u>	<u>184,78</u>		

1.3. Драгоценные материалы, содержащиеся в изделии:

золото — покрытие контактных площадок

серебро — провода выводов с серебряным покрытием.

Примечание. Остальные технические характеристики приведены в ТО.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термометр, ПС.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Термометр соответствует БЫ2.821.221 ТУ и допускается к эксплуатации.

Изготовлен по _____ Изготовлен для _____
(заполняется при изготовлении по РК-75, РК-88, РК-98)

Поставщик гарантирует соответствие качества изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией БЫ2.821.221 ТО, БЫ 0.282.010 ИЭ.

Гарантийный срок 12 лет (в том числе хранение 18 месяцев в составе изделия на открытой площадке) с 22 марта 20 17 г.

Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока:

1) для термометров ТМ221, ТМ221-01:

в диапазоне температур от минус 50 до +200°C — 3,3 ч;

в диапазоне температур от 0 до 50°C — 3000 ч;

при температуре 25°C — 18000 ч.



Термометров TM221-02, TM221-03:
в діапазоні температур от 0⁰С до 50⁰С — 3000 ч;
при температурі 25⁰С — 18000 ч.

Руководитель предприятия
М.П. (ПІТЕНОК)

Начальник УТК (ОТК)
(ВІННИЧЕНКО)
М.Ш. УТК (ОТК)
ОТК-10
4

3.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Термометр соответствует БЫ2.821.221 ТУ и допускается к эксплуатации.

Изготовлен по _____ Изготовлен для _____ М.Ш. ПЗ
(заполняется при изготовлении по РК-75, РК-88, РК-98)

Начальник ПЗ


Представитель заказчика

М.П. _____ (_____) _____ (_____) _____
(подпись при изготовлении по РК-75, РК-88, РК-98)

Поле для специальных отметок и заключений.

4. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

(сведения об отступлениях от документации, входном контроле, движении, хранении, отказах и др.)

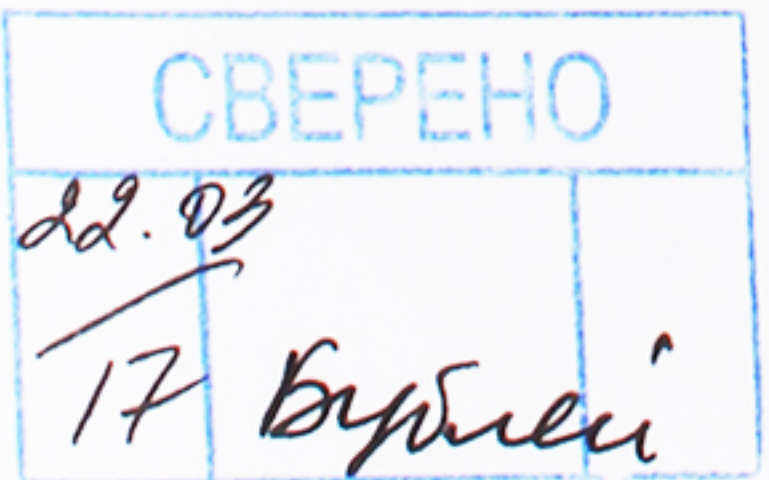

15. ААЖМ01221-1-05