


Установка проверки разрядников УПР-30 паспорт

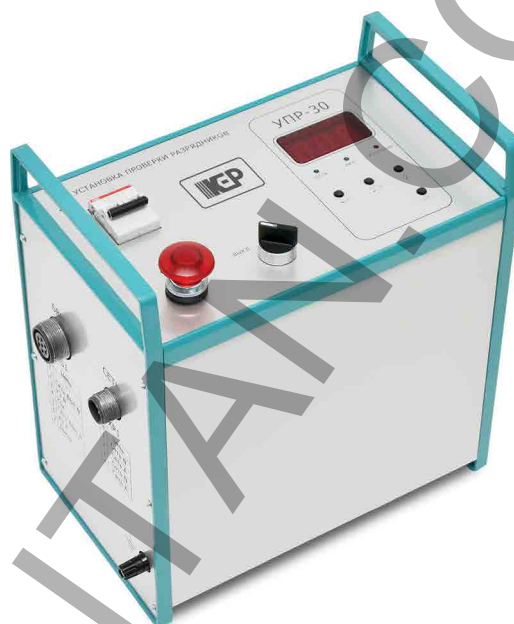

Назначение

Установка проверки разрядников УПР-30 предназначена для проверки напряжения срабатывания высоковольтных разрядников серии РВС, РВО-6, РВО-10 в автоматическом режиме с фиксацией напряжения пробоя.

При испытаниях в автоматическом режиме установка плавно увеличивает напряжение до пробоя образца, после чего следует процесс снятия напряжения, в это время на экране индицируется напряжение пробоя.

Технические данные

Параметр	Значение
Диапазон напряжения переменного тока на выходе (среднее квадратическое значение), кВ	0 – 30,5
Порог срабатывания защиты по превышению силы тока на выходе, мА, макс.	10
Режимы работы	авто/ручн.
Время нарастания напряжения на выходе от нуля до максимального значения, с	20 – 30
Напряжение питающей сети, В	220 ± 22
Частота сети, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, кВА, не более	0,4
Масса блока управления / блока высокого напряжения, кг	14 / 25
Габариты блока управления, мм	320×200×355
Габариты блока высокого напряжения, мм	390×370×330